

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки заводом-изготовителем.

Гарантия распространяется на оборудование, установленное и используемое в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации (Приложение №1)

При обнаружении неисправностей разбирать или самостоятельно ремонтировать задвижку без письменного разрешения завода-изготовителя запрещается. В противном случае гарантия будет считаться недействительной.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Задвижка с обрезиненным клином и не выдвижным штоком изготовлена и принята в соответствии с требованиями ТУ 28.14.13-001-09041236-2022 и признана годной для эксплуатации.

При проведении испытаний по ГОСТ 9544-2015 видимых утечек в течении времени испытания не выявлено, что соответствует классу герметичности «А»

Задвижка с обрезиненным клином в сборе

№ 171427 ДУ 50 РУ 16

Дата продажи _____

М.П



Технический паспорт Задвижка с обрезиненным клином и не выдвижным штоком фланцевая ДУ- 50, РУ 16

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Рабочее давление: РУ 16

Рабочая температура: -20/+90°C

Тип корпуса: фланцевый ГОСТ 33259-2015

Управление: ручное

Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544-2015


Покрытие: эпоксидно-порошковое с термической обработкой, не менее 250 мкм

2. ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется в качестве запорной арматуры для различных областей, где рабочей средой является вода и антифризы: оборотное водоснабжение, водоотведение, водяное пожаротушение, холодоснабжение.

Назначение: предназначены в качестве запорного устройства для полного отключения и включения потока среды вода.

Обозначение	30ч39р
Проход условный, Ду, мм	50-500
Давление рабочее, МПа	1,6
Температура рабочей среды, С	<100°С
Рабочая среда	Вода
Материалы основных деталей	Чугун, сталь, резина

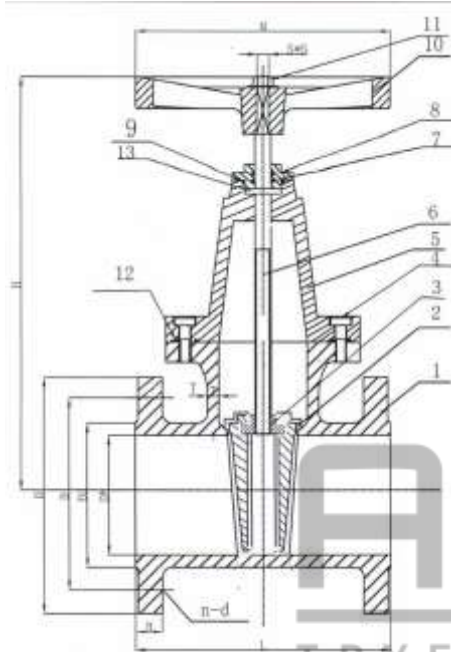

ДУ	L, mm	C, mm	B, mm	n-d	W, mm	H, mm	Вес, кг
50	150	125	99	4-19	160	280	6,3
65	170	145	119	4-19	160	305	11
80	180	160	133	8-19	180	350	9,2
100	190	180	154	8-19	200	390	11,5
125	200	210	184	8-19	250	470	24
150	210	240	210	8-23	250	525	22,5
200	230	295	265	12-23	300	630	35
250	250	355	319	12-28	350	780	60
300	270	410	370	12-28	350	870	80
350	290	470	429	16-28	480	1100	156
400	310	525	480	16-31	480	1200	210
500	350	650	582	20-34	550	1450	330

3.ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Полные требования к монтажу и эксплуатации изложены в Приложении 1 к настоящему паспорту.

4.ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Декларация о соответствии: ЕАЭС NRU Д-RU.PA07.B.39621/23 от 12.09.2023
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.09.2028 включительно.

№	Наименование	Материал
1	Корпус	ВЧ-50
2	Клин	ВЧ-50 +EPDM
3	Гайка штока	Латунь ЛС58-3
4	Гайка	Углеродистая сталь
5	Крышка	ВЧ-50
6	Шток	Нержавеющая сталь
7	Уплотнительное кольцо	EPDM
8	Втулка с резьбой	Латунь ЛС58-3
9	Уплотнительное кольцо	EPDM
10	Штурвал	ДУ50-200-углеродистая сталь, ДУ250-600 –ВЧ-50
11	Болт	Углеродистая сталь оцинкованная
12	О-кольцо	EPDM
13	Установочное кольцо	Латунь ЛС58-3